



## OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Vochoř, že v termínu

**květen/2020 –září/2020**

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší připojení odběru p.č. 222 (Pokládka nového kabelového vedení NN, stavba přípojkové skříně a osazení SV skříně na sloupu), dle projektu vypracovaného společností**

**OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,  
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,  
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.


Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.

  
OMEXOM GA Energo s.r.o.  
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň  
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812  
Tel.: 373 303 111 93

OMEXOM GA Energo s.r.o.  
Na Střílně 1929/8  
323 00 Plzeň-Bolevec  
T +420 373 303 111, [www.gaenergo.cz](http://www.gaenergo.cz)

Hl. sídlo: Plzeň - Obchodní rejstřík: IČ 49196812, odd. C, vl. 4355, Krajský soud v Plzni  
Jednatel: Zdeněk Židek - Václav Hubač - Ing. Aleš Uldrych



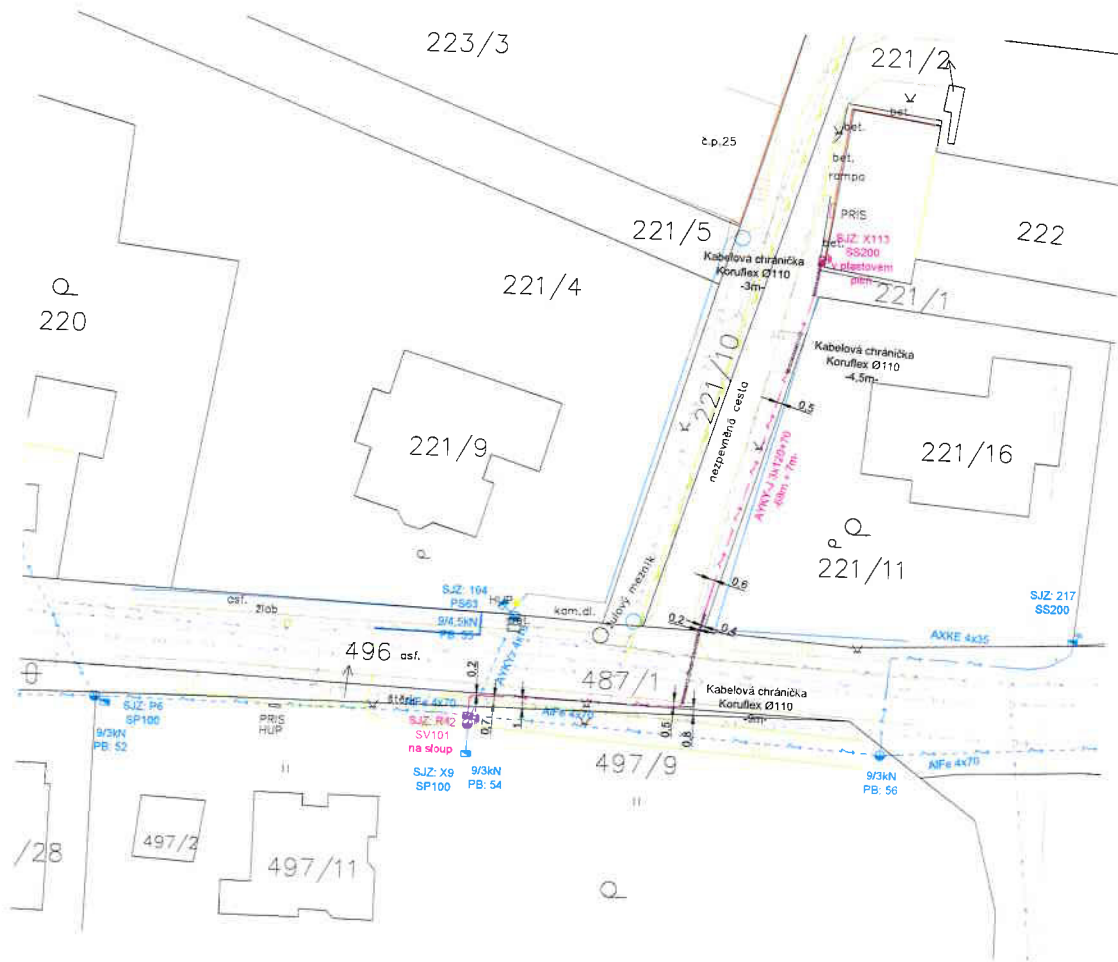

**Technické řešení:**

Po stávajícím podpěrném bodu č.54 umístěném na parcele č.497/9 bude veden svod z vedení AIFe 4x70 kabelem AYKY-J 3x120+70 do rozpojovací skříň SV101 (SJZ:R42) umístěné na sloupu. Z rozpojovací skříň bude veden kabel AYKY-J 3x120+70 po pozemku p.č. 496, pod komunikací a po pozemku 221/1 do pojistkové skříň SS200 (SJZ:X113) v plastovém pilíři umístěné u rohu budovy na pozemku p.č. 221/1.

**Poznámky:**

Napětová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a PNE 33 0000-1.

**Ochranné pásmo:**

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranné pásma), tzn. 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005.

Zákes sítí podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících sítí.

Před započítím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.

**Stávající zařízení ČEZ NN:**

- nadzemní vedení
- pojistková skříň
- uzemnění
- betonový sloup


**Montáž zařízení ČEZ NN:**

- kabelové zemní vedení
- pojistková skříň
- rozpojovací skříň
- uzemnění
- kabelová chránička


**Ostatní značky:**

- sílnice
- ploty
- hranice KN stavu
- silnice
- číslo KN stavu
- vjezdy, vstupy
- výskopis
- hrany budov
- zeleň
- 890/14**
- Stávající sítě:**
- kanalizace
- sdělovací vedení
- středotlaký plynovod
- vodovodní řad
- plynová skříň
- nové projektovaný plynovod

Řez výkopem ve volném terénu pro kabel NN a uzemnění (ruční)

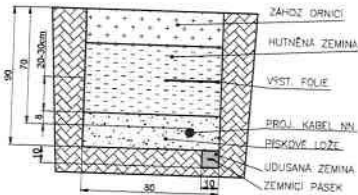

Řez výkopem pod místní a příjezdovou komunikací pro kabel NN a uzemnění (ruční)

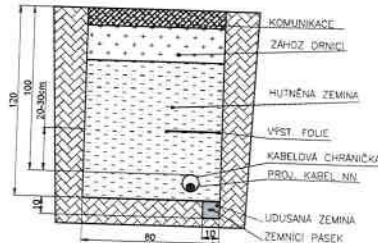

Vypracoval: <b>Ing. Roman Sedláček</b>	Akce: <b>Vochov, PS, p.č.222. KNN Číslo stavby: IV-12-0015623</b>	Číslo výkresu: <b>C.3</b>
Přezkoumal: <b>Ing. Jiří Škrleta</b>	Investor: <b>ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Dečín IV</b>	Číslo zakázky: <b>506019859201</b>
Schválil: <b>Ing. Jiří Škrleta</b>		Stupeň PD: <b>DPS</b>
<b>OMEXOM</b> OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Sítině 1929/8 CZ - 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 373 303 111	Název dokumentace: <b>Koordiniční situační výkres k.ú. Vochov</b>	Datum: <b>04/2020</b>
		Formát: <b>A3</b>
		Měřítko: <b>1:500</b>
		Archivní číslo: <b>GA-506019859201-C.3</b>